


TVIRTINU:  
UAB „Plungės šilumos tinklai  
Generalinė direktoriė Margarita Charitonova  
2023 m. kovo 31 d.

**2023 m. nešildymo sezono paros temperatūrinis grafikas Plungės m. V.  
Mačernio ir Lentpjūvės gatvių katilinėms**

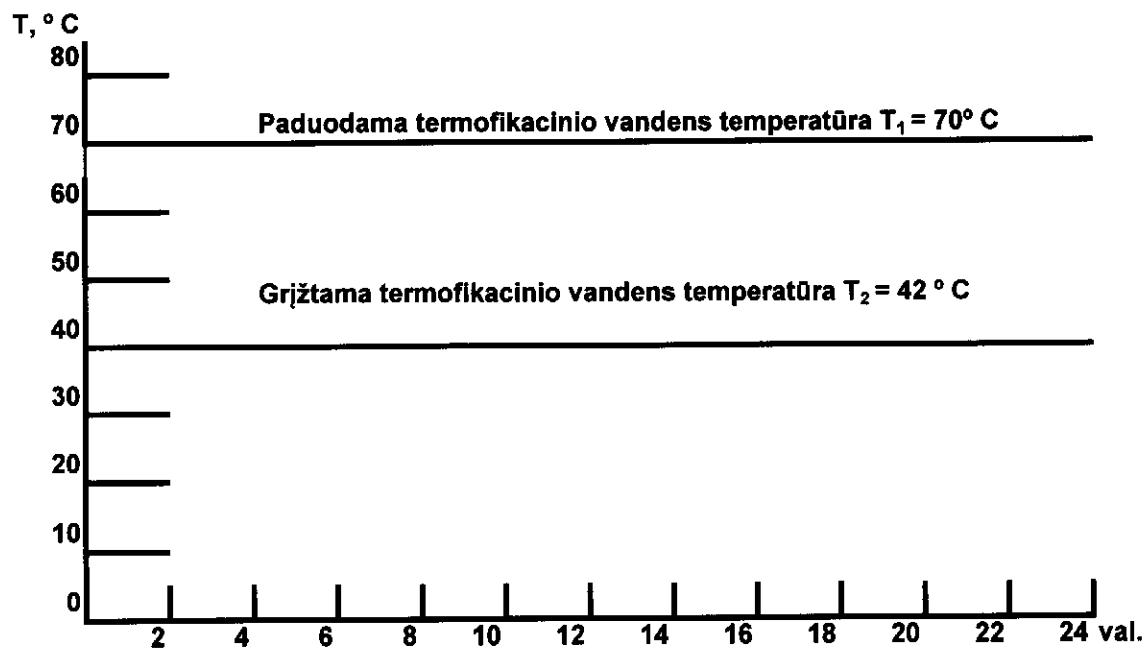

**Pastabos:**

1. Pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti  $50 - 60 {}^{\circ}\text{C}$ .
2. Leidžiamas paduodamo šilumnešio temperatūros nukrypimas ne ilgiau kaip 3 valandoms per parą (esant pastoviam šilumos vartojimui) ne daugiau  $10 {}^{\circ}\text{C}$ .
3. Grįžtančiojo šilumnešio paros vidutinės temperatūros leistinas nukrypimas:  $T_2 = +3 {}^{\circ}\text{C}$ .

Sudarė: katilinių eksploatavimo padalinio vadovas

 Paulius Ščupokas